

Tervezett gázkészülék:

VAILLANT VU 256/5-5 kazán
teljesítménye 24 kW
gázfogyasztása 2,6 Nm³/h
zárt égésterű, kondenzációs (C-33)

Levegő füstgáz rendszer méretezése:



Rendszer méret 60/100 mm
megengedett egyenes csőhossz 12m
tervezett egyenes csőhossz 3,4m
iránytörés nincs

JELMAGYARÁZAT:

--- tervezett gázvezeték
— — — — — meglévő gázvezeték

A rendszer megfelelő!

17	1	tető kivezetés 0020220656
16	1	Lapostető gallér 009056
15	1	Hosszabbító cső 1m 60/100 303903
14	1	Hosszabbító cső 2m 60/100 303905
13	1	Egyenes revíziós idom 60/100 mm 303918
12	1	Kazán VAILLANT VU 256/5-5
11	1	Golyóscsap 3/4" BB zárt házas
10	1	Réz szűkítő 28/22 mm
9	1	PE réz átmenet 32 PE / 28*1 Cu
8	1	Kivakolt üreg 10*10 cm kerámia szellőzővel
7	1	Védőcső 6/4" 1,2m
6	1	Védőcső 6/4" 1m
5	1	PE acél átmenet 32 / 1"
4	1	Előkerti gázmérő szekrény KT-2
3	1	Gázmérő G-4 (HK)
2	1	Nyomáscsökkentő EKB 10 G 53
1	1	Golyóscsap 1" BB
Jel	Db	Megnevezés, típus
TÉTELJEGYZÉK		

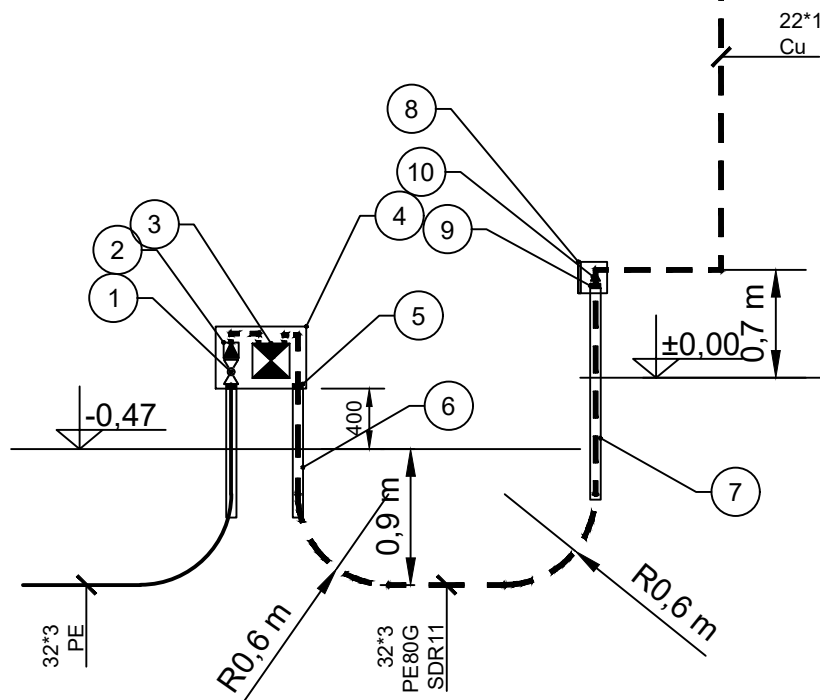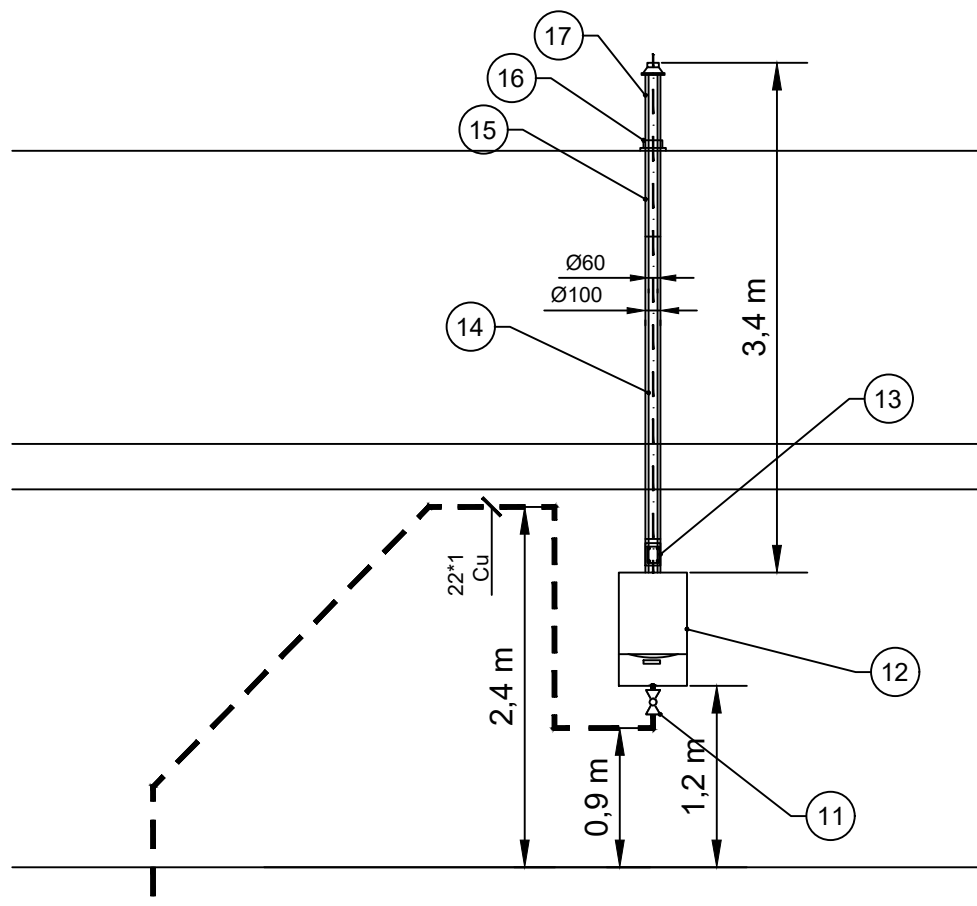

Mebízó : Györladamér Község Önkormányzata		Szücs Tervező Iroda Bt 9171 Győrújfalú, Táncsics u.5.	tel/fax : 96/339-059 szucs@t-online.hu
Munka megnevezése : GYÖRLADAMÉR, Szent István utca HRSZ 292. Egészség ház kialakítása		Egyeztetők : Varga József Farkas Balázs	Rajzterület : <input type="checkbox"/>
Tervrajz megnevezése : Gázellátás függőleges csőterv			Lépték : 1:50 Tervfajta : k.t.
Szerkesztő :	Tervező : Szücs Péter G 08-0130	Vezető tervező : <i>[Signature]</i>	Dátum : 2018. február 25. Rajzsám : Gg-4